RZUT 2 PIĘTRA

SKALA 1:100

komunikacja
k7

227

×2

katedra
236.1

komunikacja
k6

236

kl.schodowa
K8.2

komunikacja
k7

243

242

światłowód 4J relacji PPD – GG-357 i PPD – GG-242
układany w korytach kablowych KIO45 130x50

Szafa Rack wisząca 19" 9U, 580mm
PPD – GG-242

stolik pod drukarkę A2

TP22

WC
1.6.1

WC
1.6.2

kl.schodowa
K5.2

pom. gosp
g4

WC
1.6.3

łaz. z WC
1.7.2

pom. gosp.
g5

istniejąca instalacja elektryczna i teletechniczna
do dalszej eksploatacji

sala
243.1

PEL

listwa podłogowa, maskująca

68,5x68,5

140x70

120x100

x2(+3puste)

110x70

50x42,5

gniazdo do zasilania projektora+przewód HDMI

50

oddzielny obwód pod klimatyzację

komunikacja
k8

241

240

sala
241.1

istniejąca instalacja elektryczna i teletechniczna
do dalszej eksploatacji

sala
240.1

PEL * - zestaw gniazd montowanych w listwach KIO45 130x50:
2 x RJ45,kat. 6
-2x230V/16A 2P+Z, IP20
puszka głęboka, czterokrotna Ø60, P3x60D

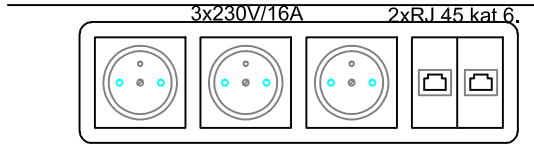

A/B/C - oznaczenie numerycznie od strony gniazda
oraz od strony punktu dystrybucyjnego, gdzie: